



Global Safe

Equipamentos e Engenharia de Segurança

CATÁLOGO

SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE SEGURANÇA.



A **GLOBAL SAFE** é uma empresa portuguesa dedicada à **sinalização fotoluminescente de segurança e identificação personalizada**. Embora seja uma marca jovem no mercado, combinamos **experiência, inovação e profissionalismo** para oferecer soluções que realmente funcionam e transmitem confiança. Cada projeto é concebido com cuidado, rigor e atenção ao cliente, porque acreditamos que **uma boa sinalização faz mais do que informar — ela protege, orienta e inspira confiança**.

Na **GLOBAL SAFE**, cada projeto é uma parceria com quem confia em nós. Mais do que fornecer produtos, acompanhamos o seu projeto do primeiro contacto à instalação final, porque acreditamos que a melhor sinalização é aquela que satisfaz expectativas e faz sentir que foi pensada para si.

Compromisso com quem nos escolhe

Apoio dedicado e contínuo: desde a conceção até à conclusão, oferecemos um acompanhamento próximo, com respostas claras e orientação prática em cada etapa. É esta atenção que cria confiança e tranquilidade em quem trabalha connosco.

Soluções claras e adaptadas: entendemos que cada espaço e desafio é diferente. Por isso, desenvolvemos soluções que respondem às suas necessidades com flexibilidade e cuidado, garantindo resultados **eficazes e harmoniosos no ambiente onde são aplicadas**.

Qualidade que se sente: utilizamos materiais cuidadosamente selecionados e processos de produção controlados para criar produtos duráveis, visíveis e **fiáveis em qualquer condição, cumprindo com todas as exigências aplicáveis**.

Design funcional com propósito: a sinalização não é apenas um elemento de segurança — é uma forma de comunicar com clareza e confiança. Os nossos sinais são pensados para serem facilmente interpretados por todos, sem confusão ou dúvidas.

Humildade e respeito pelo parceiro: valorizamos cada relação profissional com honestidade e transparência. Trabalhamos com rigor, mas também com empatia, colocando as suas necessidades e prioridades no centro de cada solução.

Na GLOBAL SAFE, fazemos sinalização com significado.

Aqui, a segurança caminha de mãos dadas com a confiança e o cuidado. Trabalhamos para que cada sinal cumpra a sua função — proteger, informar e tranquilizar — com uma abordagem humana, dedicada e verdadeiramente orientada para o cliente.


COLOR ADD® - COMUNICAÇÃO DE COR INCLUSIVA E HUMANIZADA



O **Color Add®** é um **sistema universal de identificação de cores desenvolvido em Portugal** com o objetivo de tornar a cor **acessível e compreensível para todas as pessoas**, incluindo aquelas com daltonismo — condição visual que afeta a capacidade de distinguir certas cores e que pode ocorrer em cerca de 8 a 10 % da população mundial.

Criado com base em símbolos gráficos intuitivos associados às cores primárias, ao branco e ao preto, o sistema Color Add permite que qualquer pessoa **identifique e interprete cores sempre que estas são um fator de identificação, orientação ou escolha**.

Utilizando um método de adição de cores podem-se obter as cores secundárias

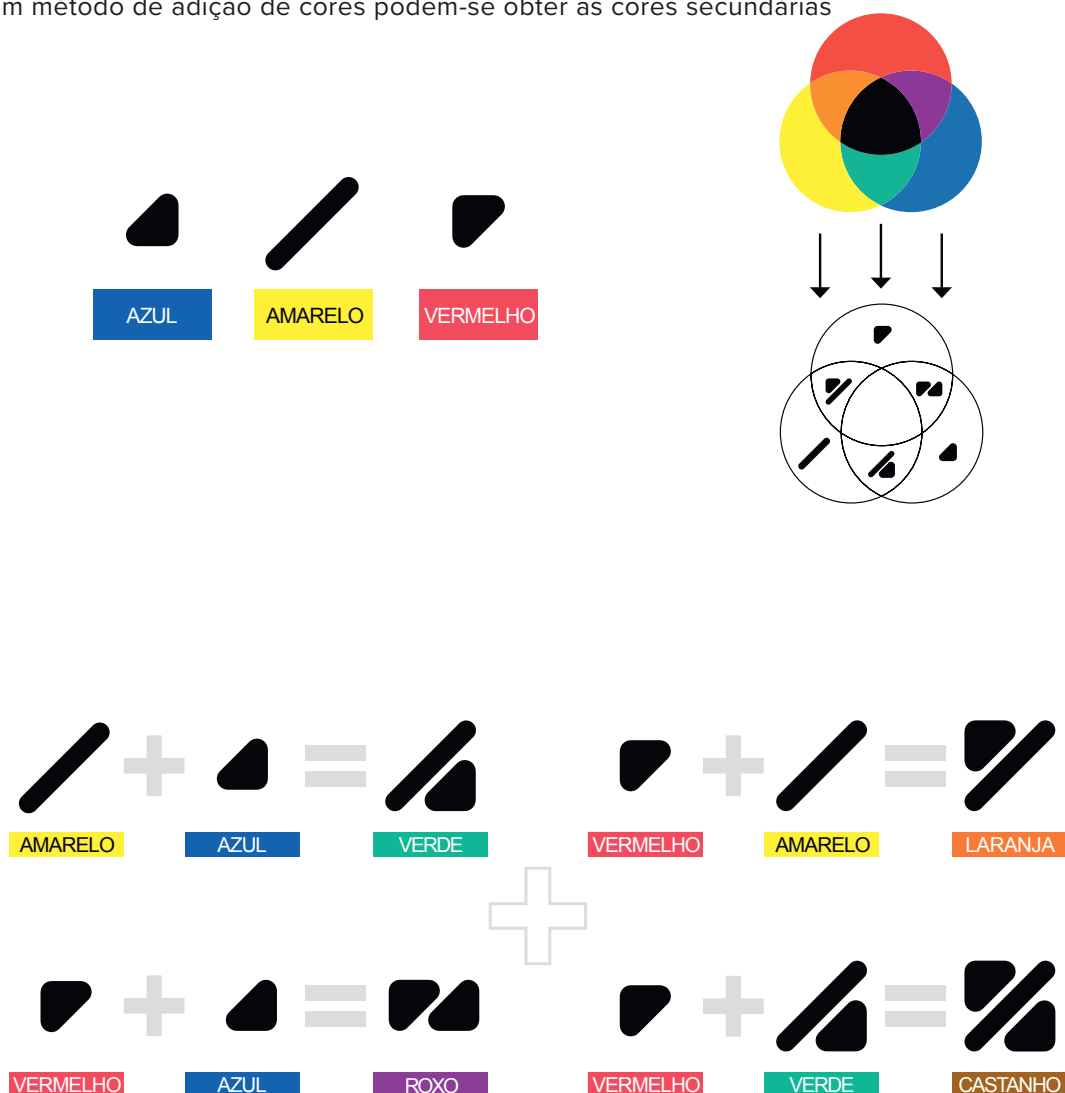

Adicionando os símbolos das cores branco e preto podem-se formar os códigos para as tonalidades claras ou escuras da cor.



Tons Claros



Tons Escuros



Para finalizar o código de cores foram incluídos os seguintes símbolos para as cores: cinzento, dourados e prateado.




Na **GLOBAL SAFE**, adotamos o Color Add com convicção e responsabilidade, porque acreditamos que a sinalização deve ser eficaz para todas as pessoas, independentemente da forma como percebem a cor. A nossa integração do sistema não é apenas estética — é uma expressão do nosso compromisso com a acessibilidade, inclusão e clareza comunicacional em cada projeto.

Com o Color Add aplicado nos nossos sinais, proporcionamos:

- **Maior acessibilidade visual**, permitindo que mais pessoas compreendam a informação sem depender exclusivamente da percepção da cor.
- **Comunicação mais clara e intuitiva**, especialmente em situações onde a cor transmite significado crítico (orientação, evacuação ou segurança).
- **Uma experiência mais acolhedora e justa para todos os utilizadores**, refletindo o cuidado genuíno que temos com a interação de cada pessoa com o ambiente sinalizado.

Este compromisso com a inclusão é parte integrante da nossa abordagem: **cada sinal GLOBAL SAFE está concebido não apenas para cumprir normas, mas para comunicar com clareza, empatia e eficácia, para todos.**

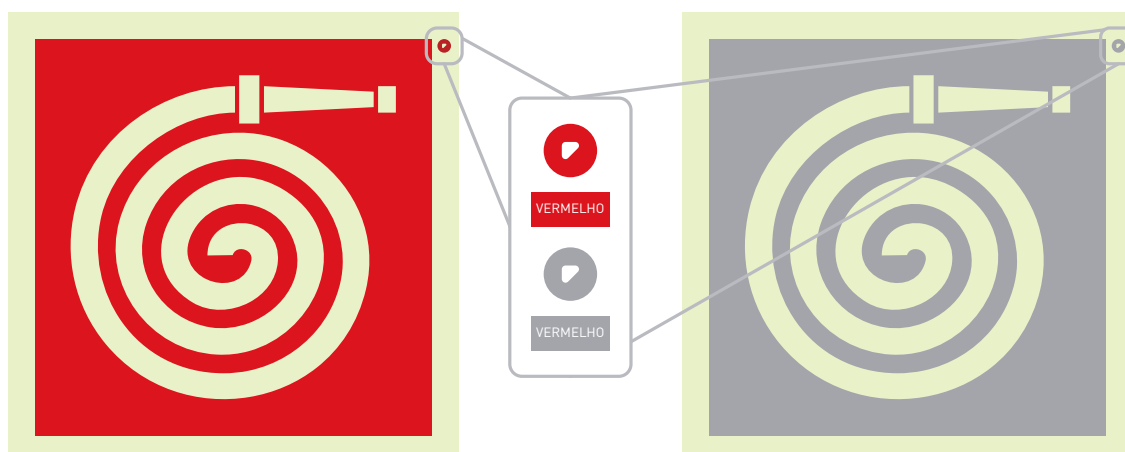

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO – SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

A sinalização fotoluminescente **GLOBAL SAFE** cumpre com os requisitos regulamentares (legais e normativos, aplicáveis, nomeadamente a Nota Técnica n. 11 SCIE (ANPC), NP 4836 e NP ISO 16069. Os testes de fotoluminescência foram realizados por entidade idónea conforme a metodologia prescrita pela NT11 - a norma UNE 23035, bem como a DIN 67510-1:2009.

Em condições de estimulação da sinalização com 1000 lux durante 5 minutos, os produtos **GLOBAL SAFE**, apresentam as seguintes características fotoluminescentes:

TEMPO DE ATENUAÇÃO APÓS A EXTINÇÃO DA FONTE LUMINOSA INCIDENTE	(INTENSIDADE LUMINOSA) LUMINÂNCIA GLOBAL SAFE (MCD/M2)	VALORES DE REFERÊNCIA DA NOTA TÉCNICA N. 11 (ANPC)	VANTAGEM
10 minutos	300	210	+43% mais intenso
60 minutos	40	29	+38% mais intenso
Tempo de luminância superior a 0,32 mcd/m2	4000	3000	+33% mais duradouro




AUTOEXTINGUIBILIDADE: A sinalização fotoluminescente **GLOBAL SAFE** é "Não combustível" e "Autoextinguível retardante na propagação do fogo" em conformidade com a UNE 53127 conforme prescrito na Nota Técnica n. 11 (SCIE).

TOXICIDADE: Os produtos não contém substâncias radioativas e em termos de toxicidade são considerados "Produtos Seguros".

IMPRESSÃO: Na impressão da sinalização **GLOBAL SAFE** são utilizadas tintas de elevada qualidade resistentes aos raios Ultra-violeta

GARANTIA DE QUALIDADE: A qualidade da sinalização **GLOBAL SAFE** é assegurada através de sistema de controlo de qualidade rigoroso durante o processo de fabrico. O compromisso de qualidade para com o mercado é evidenciado pela marcação da eficácia fotoluminescente no sinal, dando cumprimento aos requisitos definidos pela regulamentação nacional e internacional, nomeadamente a Nota Técnica n. 11 da Autoridade Nacional de Proteção Civil e a norma internacional NP ISO 16069.

300 / 40 / 4000-K-W

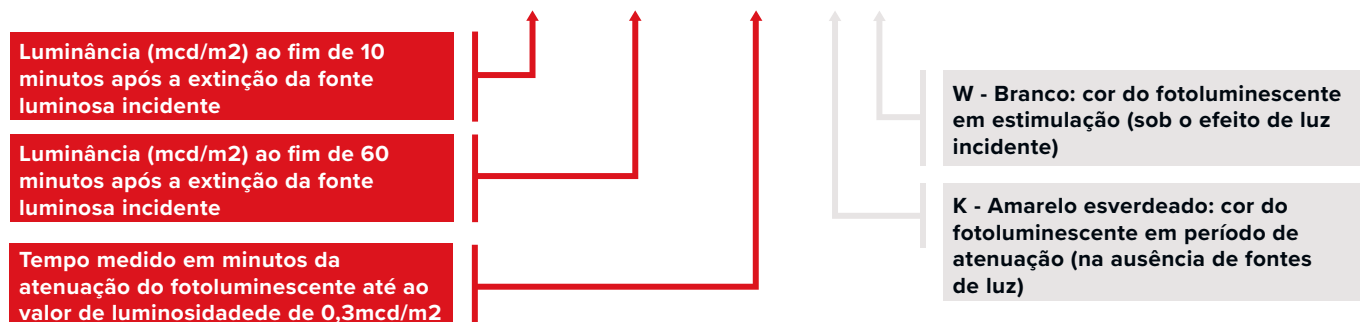


INSTALAÇÃO

Tipos de instalação


Tipo 1

Sinalização de uma face para aplicação paralela à parede.
Sinal apenas visível de frente.

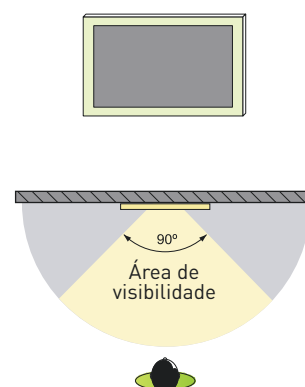


Tipo 2

Sinalização de duas faces para aplicação perpendicular à parede.
Sinal apenas visível dos lados mas não de frente.

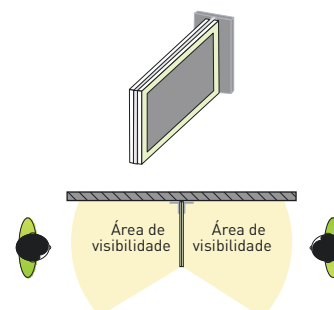


Tipo 3

Sinalização de duas faces para aplicação suspensa no teto.
Estes sinais são fornecidos com 2 furos para aplicação de cabos ou correntes de suspensão (não fornecidos).

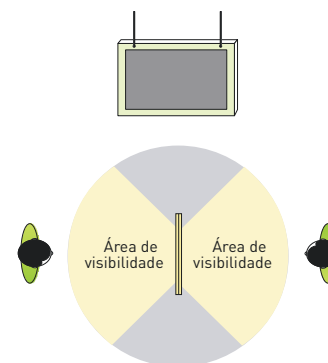

Tipo P

Sinalização Panorâmica ou angular. Sinal de duas faces que garante o melhor ângulo de visualização, permitindo uma visualização de 180°. Sinal visível de frente e dos lados.

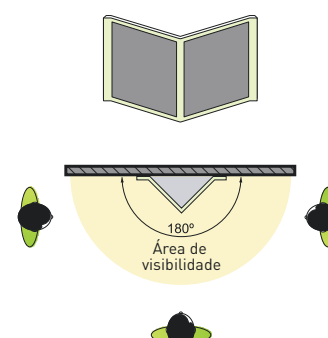

Medidas e distâncias de observação

O tamanho do sinal tem de ser adequado ao local onde vai ser instalado. Há que perceber qual é a distância máxima que permita uma clara e inequívoca observação e compreensão da informação do sinal. De acordo com o RT-SCIE (Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios), na Nota Técnica nº 11 da Autoridade Nacional de Proteção Civil, os sinais devem ter uma área mínima afeta a cada pictograma (A), em função da distância (d) a que deve ser avistado, segundo a expressão acima.

$$A \geq \frac{d^2}{2000}$$

Em que:

“A” é a área do pictograma, expressa em metro quadrado (m²)

“d” é a distância de observação expressa em metro (m)

A expressão indicada é aplicável para distâncias (d) superiores a 6 m e inferiores a 50 m.

TIPO DE SINAL	DIMENSÃO (mm)	DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO (mm)	TIPO DE SINAL	DIMENSÃO (mm)	DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO (mm)
Pictogramas quadrados	100x100 150x150 200x200 300x300 400x400 600x600	3,6 5,8 8,0 12,5 17,0 25,9	Pictogramas circulares	100x100 200x200 300x300 400x400 600x600	3,2 7,1 11,1 15,1 23,0
Pictogramas rectangulares ²	100x150 150x200 200x100 200x300 230x85 300x100 300x150 400x200 400x300 600x200 600x300 600x400	3,6 5,8 3,6 8,0 2,9 3,6 5,8 8,0 12,5 8,0 12,5 17,0	Pictogramas circulares com legenda	100x150 150x200 200x300 300x400 600x200 600x400	3,2 5,2 7,1 11,1 7,1 15,1
Pictogramas triangulares	base 70 base 100 base 150 base 200 base 300 base 400 base 600	2,1 2,4 3,8 5,4 8,5 11,7 17,7	Pictogramas triangulares com legenda	100x150 150x200 200x300 300x100 300x400 600x400	2,4 3,8 5,4 2,4 8,5 11,7

1+ Para cálculo da área mínima afeta a cada pictograma deve considerar-se o lado menor do sinal de acordo com a norma ISO 3864:1984.

2+ Nota: segundo a norma ISO 3864:1984, nos sinais com legenda, esta não é contabilizada para efeitos de cálculo da distância de observação, é apenas informação complementar do pictograma.

ÂMBITO GERAL

NORMAS DE SINALIZAÇÃO

Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho	Primeira alteração ao Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RTSCIE). Regulamenta o uso de sinalização de segurança, nomeadamente: Materiais ("material rígido fotoluminescente"); Dimensões e formatos; Tipos de fixação dos sinais (em função da sua localização).
Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro	Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008 e subsequentes alterações. Aprova o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJS CIE).
Portaria n.º 1456-A/95, de 11 dezembro	Regulamenta e define características da sinalização de segurança conforme a Diretiva 92/58/CEE. Alterado pela Portaria n.º 178/2015.
Nota técnica n.º 11 da ANEPC	Sinalização de segurança.
Nota técnica n.º 22 da ANEPC	Plantas de emergência.
Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho	Princípios gerais de prevenção de segurança, higiene e saúde no trabalho, transpondo a Diretiva 92/58/CEE. Alterado pela Lei n.º 113/99 e DL n.º 88/2015.
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro	Regulamenta o regime jurídico de promoção e prevenção da segurança e da saúde no trabalho. Alterada pela Lei n.º 3/2014.
NP 4386	Define planta de emergência como complemento da sinalização de segurança. Locais de fixação, simbologia e legenda.
NP ISO 16069	Símbolos gráficos - sinais de segurança - orientação para caminhos de evacuação de segurança. Complemento das notas técnicas n.º 11 e 22.
NP ISO 3864 (Partes 1-4)	Símbolos gráficos, cores de segurança e sinais de segurança.
NP EN ISO 7010*	Símbolos gráficos, cores de segurança e sinais de segurança registados.
NP 182	Define cores e sinais para identificação de tubagens.

Estaleiros temporários ou móveis

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro	Estabelece regras de planeamento, organização e coordenação para segurança e saúde nos locais de trabalho dos estaleiros temporários ou móveis.
Portaria n.º 101/96, de 3 de abril	Indica a sinalização a instalar quanto a equipamentos de emergência, extinção, primeiros socorros, etc.

Recintos de espetáculos e divertimentos públicos

Decreto Regulamentar n.º 34/95, de 16 de dezembro	Define sinalização de equipamentos de combate a incêndio, vias de evacuação e plantas de emergência. Alterado por DL n.º 65/71, 220/2008 e DR n.º 6/2010.
---	---

Túneis rodoviários

Diretiva 2004/54/CE	Requisitos mínimos de sinalização de segurança para túneis da rede rodoviária transeuropeia.
Decreto-Lei n.º 75/2006, de 27 de março	Transposição da Diretiva 2004/54/CE para a legislação nacional. Alterado pelos DL n.º 308/2009 e 75/2014.

Recintos de diversão aquática e piscinas

Decreto Regulamentar n.º 5/97, de 31 de março	Regulamento das condições técnicas e de segurança dos recintos com diversões aquáticas.
Lei n.º 44/2004, de 19 de agosto	Assistência nos locais destinados a banhistas. Alterada pelos DL n.º 100/2005 e 135/2009.
NP EN 1069-2	Define requisitos e instruções de segurança em escorregas aquáticos com altura ≥ 2 m.

Minas

Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro	Transpõe Diretivas 92/91/CEE e 92/104/CEE sobre segurança em indústrias extrativas. Art.º 12 revogado pela Lei 113/99.
Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio	Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas minas e pedreiras.
Portaria n.º 198/96, de 4 de junho	Prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho das indústrias extrativas.

ISO 23601

ISO 23601	Princípios de desenho para plantas de emergência.
ISO 20712 (Partes 2 e 3)	Princípios de desenho para plantas de emergência.
ISO 7001*	Símbolos gráficos - símbolos para informação pública.
ISO 22578:2022	Sistema de orientação para segurança em catástrofes naturais.
DIN 67510 (Partes 1-3)	Ensaio de fotoluminescente e métodos de marcação da eficácia dos produtos.
UNE 23035 (Partes 1-4)	Ensaio de fotoluminescente e métodos de marcação da eficácia dos produtos.


Instalação

Visualização da sinalização

É fundamental adequar a dimensão dos sinais às características das instalações de maneira a conseguir uma eficaz sinalização de segurança.

Nota: De acordo com o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em edifícios, a distância mínima de observação dos sinais deve ser 6 m e a máxima 50 m.

Quanto maior a dimensão do sinal, maior será a sua distância de observação.

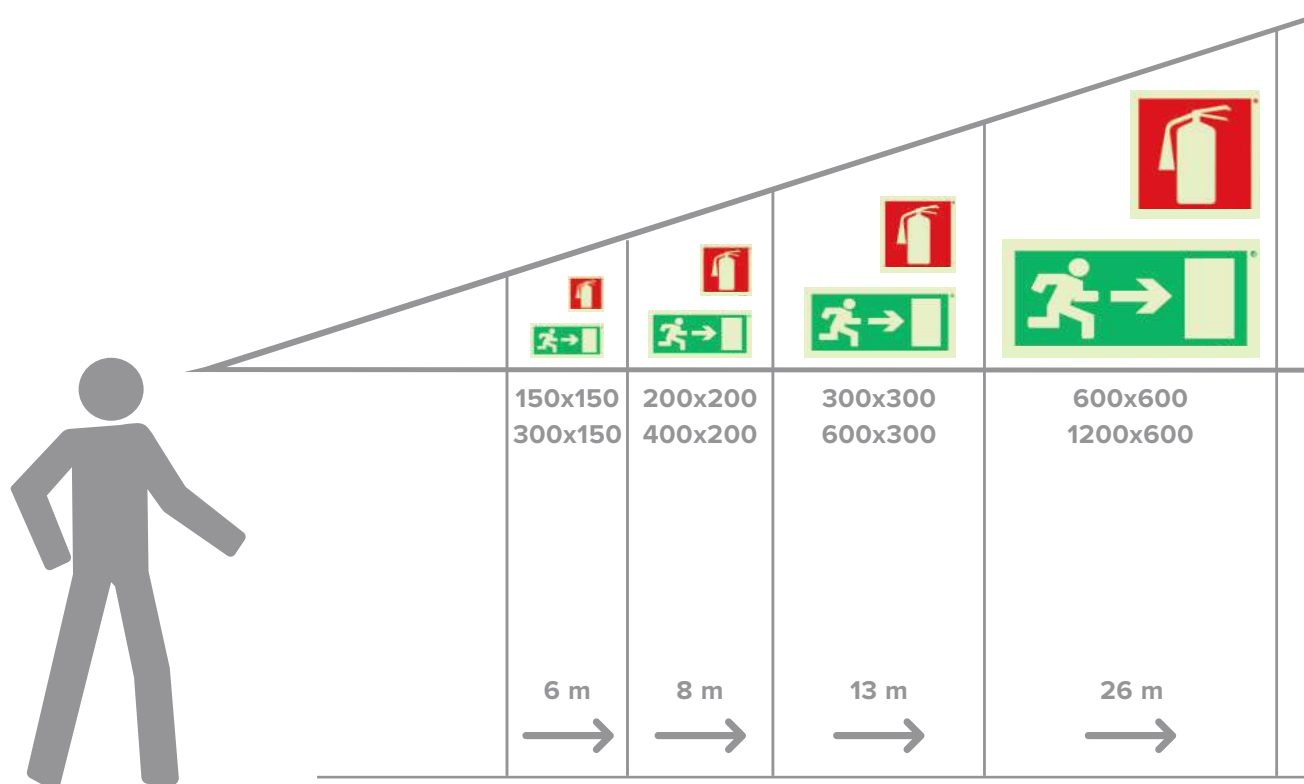

Sinalização para instalação ao nível superior e intermédio

A sinalização para instalação ao nível superior destina-se a todos os utentes de um determinado espaço, por isso deve ser instalada a uma altura igual ou superior a 2,1 m e não superior a 3 m. Desta maneira, a permanência de pessoas entre os equipamentos e outros utilizadores não impossibilita a visualização dos sinais (art.º 111 da Portaria n.º 135/2020).

A sinalização para instalação ao nível intermédio destina-se ao utilizador de determinado equipamento, por isso deve ser instalada imediatamente por cima do equipamento (entre 1,2 m e 1,5 m). Esta sinalização contém informação complementar sobre a correta utilização dos equipamentos.

ÍNDICE

EMERGÊNCIA	pág. 012
INCÊNDIO	pág. 022
PANORÂMICOS	pág. 033
ISO 7010	pág. 034
PLANTAS DE EMERGÊNCIA	pág. 035
PERIGO	pág. 036
VIDEOVIGILÂNCIA	pág. 047
OBRIGAÇÃO	pág. 048
PROIBIÇÃO	pág. 056
SINAIS COMPOSTOS	pág. 058
INFORMAÇÃO	pág. 060
TABAGISMO	pág. 068
OBRAS / ESTALEIROS	pág. 070
TUBAGENS	pág. 074
DIVERSÃO AQUÁTICA E PISCINAS	pág. 076
PAINEIS	pág. 079
PARQUES DE ESTACIONAMENTO	pág. 080
VEÍCULOS DE TRANSPORTE	pág. 086
BOMBAS DE ABASTECIMENTO	pág. 088
AEROGERADORES	pág. 090
MATERIAIS PERIGOSOS / EMBALAGENS	pág. 092
QUALIDADE E RECICLAGEM	pág. 095
TRÂNSITO	pág. 099
FITAS	pág. 100

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0001



SE 0002



SE 0003



SE 0004



SE 0005



SE 0007



SE 0008



SE 0009



SE 0010



SE 0006



SE 0011



SE 0012



SE 0013



SE 0014



SE 0015



SE 0016



SE 0026



SE 0027



SE 0028



SE 0029



SE 0030



SE 0031



SE 0032



SE 0033



SE 0034



SE 0035



SE 0036



SE 0037



SE 0038



SE 0039



SE 0040



SE 0041



SE 0042



SE 0043



SE 0044



SE 0045



SE 0046



SE 0047



SE 0048



SE 0049



SE 0050



SE 0051



SE 0052






SE 0053

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas

				
SE 0054	SE 0055	SE 0056	SE 0057	SE 0058
				
SE 0059	SE 0060	SE 0082	SE 0083	SE 0084
				
SE 0085	SE 0086	SE 0087	SE 0088	SE 0089
				
SE 0090	SE 0091	SE 0092	SE 0093	SE 0094
				
SE 0095	SE 0096	SE 0097	SE 0181	
				SE 0098
SE 0182	SE 0183	SE 0184	SE 0185	
				
SE 0186	SE 0187	SE 0188	SE 0189	SE 0239
				
SE 0258	SE 0045	SE 0259	SE 0260	SE 0261
				
SE 0262	SE 0263	SE 0270	SE 0271	SE 0272

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0273



SE 0274



SE 0275



SE 0276



SE 0277



SE 0278



SE 0279



SE 0280



SE 0281



SE 0282



SE 0283



SE 0284



SE 0285



SE 0286



SE 0287



SE 0288



SE 0289



SE 0290



SE 0291



SE 0292



SE 0293



SE 0294



SE 0295



SE 0296



SE 0297



SE 0061



SE 0062



SE 0063

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600



SE 0064



SE 0065



SE 0066



SE 0067



SE 0068

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

150 x 200

300 x 400

200 x 300

400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0126



SE 0127



SE 0128



SE 0129



SE 0130



SE 0131



SE 0132



SE 0133



SE 0134



SE 0135



SE 0136



SE 0137



SE 0138



SE 0139



SE 0140



SE 0141



SE 0142



SE 0143



SE 0144



SE 0145



SE 0146



SE 0147



SE 0148



SE 0149



SE 0150

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0151




SE 0152




SE 0153




SE 0154

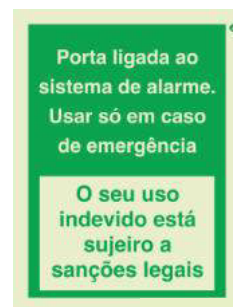

SE 0155

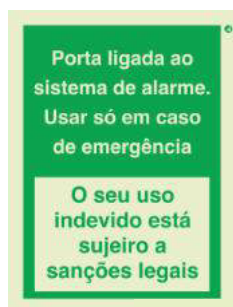

SE 0156

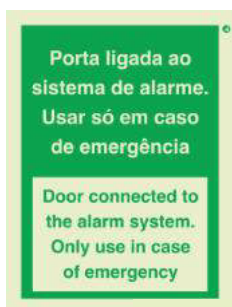

SE 0157



SE 0158



SE 0159



SE 0160



SE 0161



SE 0162



SE 0163



SE 0229



SE 0230



SE 0231



SE 0232



SE 0233



SE 0234



SE 0235



SE 0236



SE 0240



SE 0247



SE 0266



SE 0267

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas




SE 0268



SE 0269

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	




SE 0069




SE 0070




SE 0071



SE 0072



SE 0073



SE 0074



SE 0075



SE 0099



SE 0100



SE 0101




SE 0102



SE 0103



SE 0104



SE 0105



SE 0106



SE 0107



SE 0108



SE 0109



SE 0110



SE 0111



SE 0112



SE 0113



SE 0114



SE 0115




SE 0116

EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	


* Fazemos todos os sinais e medidas




SE 0117




SE 0118



SE 0119



SE 0120




SE 0121




SE 0122




SE 0123



SE 0124




SE 0125




SE 0164




SE 0308




SE 0309




SE 0310




SE 0311



SE 0312




SE 0313



SE 0165



SE 0166



SE 0207




SE 0208




SE 0209




SE 0210



SE 0211



SE 0212




SE 0213




SE 0214




SE 0215



SE 0216



SE 0217



SE 0218

EMERGÊNCIA


Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0219



SE 0220



SE 0221



SE 0222



SE 0254



SE 0255



SE 0264



SE 0265



SE 0298




SE 0299



SE 0300




SE 0301




SE 0302

Tamanhos mm


60 x 60



SE 0223




SE 0224




SE 0225



SE 0226



SE 0227



SE 0228

Tamanhos mm

75 x 150	150 x 300	300 x 600
100 x 200	200 x 400	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0167



SE 0168



SE 0169



SE 0170



SE 0171



SE 0172



SE 0173



SE 0174



SE 0175



SE 0176



SE 0177



SE 0178



SE 0179



SE 0180

Tamanhos mm

60 x 100




SE 0190



SE 0191

Tamanhos mm

300 x 150 600 x 300
400 x 200

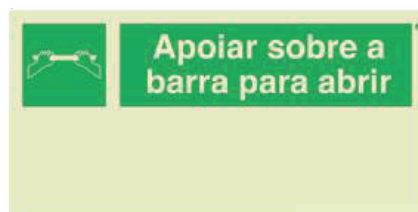


SE 0193

Tamanhos mm

200 x 50 400 x 100
300 x 70



SE 0192

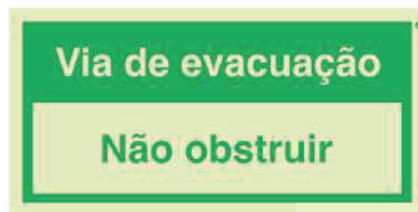

SE 0194

Tamanhos mm

400 x 25



SE 0195



SE 0196



EMERGÊNCIA

Tamanhos mm

300 x 200

400 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SE 0197



SE 0198



SE 0199

Tamanhos mm

Diâmetro 80



SE 0201

Tamanhos mm

Diâmetro 60



SE 0202

Tamanhos mm

900 x 200



SE 0203



SE 0204



SE 0205



SE 0206

EMERGÊNCIA - T2

Tamanhos mm

300 x 150



SE 0017



SE 0018



SE 0019



SE 0020



SE 0021



SE 0022



SE 0023



SE 0024

INCÊNDIO


Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300	600 x 600
200 x 200	400 x 400	


* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 001



SCI 002



SCI 003



SCI 004


Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300
200 x 200	400 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas




SCI 090



SCI 091



SCI 092



SCI 093



SCI 094



SCI 095



SCI 096



SCI 097



SCI 098



SCI 099




SCI 100




SCI 101




SCI 119



SCI 120



SCI 183



SCI 191




SCI 192



SCI 193



SCI 194



SCI 195

INCÊNDIO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 005



SCI 006



SCI 007



SCI 008



SCI 009



SCI 010



SCI 011



SCI 012



SCI 013



SCI 014



SCI 015



SCI 016



SCI 017



SCI 018



SCI 019



SCI 020



SCI 021



SCI 022



SCI 023



SCI 024



SCI 025



SCI 026



SCI 027



SCI 102



SCI 103

INCÊNDIO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 104



SCI 105



SCI 106



SCI 107



SCI 108



SCI 109



SCI 110



SCI 111



SCI 112



SCI 113



SCI 114



SCI 115



SCI 116



SCI 117



SCI 118



SCI 123



SCI 124



SCI 125



SCI 126



SCI 127



SCI 128



SCI 129



SCI 130



SCI 131



SCI 132

INCÊNDIO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 199



SCI 201



SCI 205



SCI 208



SCI 209



SCI 210



SCI 213



SCI 214



SCI 215



SCI 216



SCI 217



SCI 218



SCI 219



SCI 220



SCI 221



SCI 222



SCI 226



SCI 227



SCI 117



SCI 118



SCI 228



SCI 229

Tamanhos mm

150 x 100

• Fazemos todos os sinais e medidas

INCÊNDIO


Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300
200 x 200	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 230



SCI 231



SCI 234



SCI 235

Tamanhos mm

100 x 150	200 x 300
150 x 200	300 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas




SCI 237



SCI 238



SCI 239

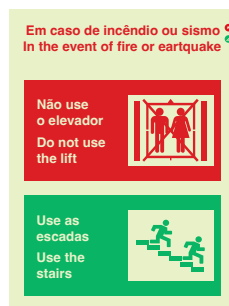

SCI 240



SCI 248



SCI 249


Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300
200 x 200	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 230



SCI 231



SCI 234



SCI 235

INCÊNDIO

Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300
200 x 200	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 273



SCI 276



SCI 278



SCI 279



SCI 295



SCI 296




SCI 297



SCI 300



SCI 301



SCI 302



SCI 303



SCI 312



SCI 313



SCI 315



SCI 322



SCI 323

INCÊNDIO

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas

**Central
AVAC**

SCI 342

**Central de
bombagem
de incêndio**

SCI 345

**Central de
deteção
de gás**

SCI 346

**Central de
deteção
de incêndio**

SCI 347

**Central de
deteção de monóxido
de carbono**

SCI 348

**Central de
incêndio**

SCI 350

**Comando
do sistema de
desenfumagem**

SCI 363

**Comando manual
claraboias de
desenfumagem**

SCI 364

**Comando manual
de recurso de
desenfumagem**

SCI 367

**Corte
AVAC**

SCI 371

**Corte de deteção
de monóxido de
carbono**

SCI 372

**Corte geral
de energia**

SCI 373

**Corte de
gás**

SCI 374

**Corte geral de
desenfumagem**

SCI 377

**Corte geral de
eletricidade**

SCI 378

**Corte de
energia**

SCI 379

**Corte geral
de gás**

SCI 383

**Corte local de
eletricidade**

SCI 384

**Corte local
de energia**

SCI 385

**Corte local
de gás**

SCI 386

**Corte parcial de
eletricidade**

SCI 389

**Corte parcial
de energia**

SCI 390

Desenfumagem

SCI 392

**Extinção
automática de
incêndio**

SCI 398

**Painel repetidor
da central de
incêndio**

SCI 406

Q.G.B.T
Quadro geral
de baixa tensão

SCI 412

**Quadro
elétrico**

SCI 414

**Emergência
112**

SCI 434

**Corte parcial
de gás**

SCI 435

**Central de
desenfumagem**

SCI 436

**Central de
deteção e extinção
de incêndio**

SCI 438

**Corte de
energia da UPS**

SCI 440

**Corte geral de
energia da UPS**

SCI 441

INCÊNDIO

Tamanhos mm

300 x 57 600 x 100
400 x 83

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 028



SCI 029



SCI 030

Tamanhos mm

150 x 200 200 x 150



SCI 037



SCI 038



SCI 039

Tamanhos mm

60 x 100

• Fazemos todos os sinais e medidas

Tamanhos mm

150 x 100 300 x 200
200 x 150

* Fazemos todos os sinais e medidas

Tamanhos mm

100 x 150 200 x 300
150 x 200


* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 040



SCI 041

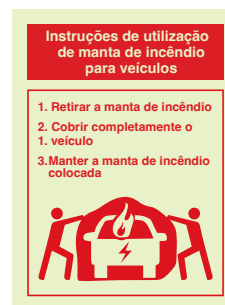

SCI 042

Tamanhos mm

85 x 200 120 x 30

* Fazemos todos os sinais e medidas

Tamanhos mm

150 x 200 200 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 043



SCI 044



SCI 045



SCI 046

INCÊNDIO

Tamanhos mm

150 x 200

200 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 047



SCI 048



SCI 049



SCI 050



SCI 051



SCI 052



SCI 053



SCI 054



SCI 055



SCI 056



SCI 057



SCI 058



SCI 059



SCI 060



SCI 061



SCI 062



SCI 063



SCI 064



SCI 065

Tamanhos mm

240 x 85

* Fazemos todos os sinais e medidas

INCÊNDIO

Tamanhos mm

100 x 200	200 x 400
150 x 300	300 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 133



SCI 134



SCI 135



SCI 136



SCI 137



SCI 138



SCI 139



SCI 140



SCI 141



SCI 142



SCI 143



SCI 144



SCI 145



SCI 146



SCI 147

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SCI 148



SCI 149



SCI 150



SCI 151



SCI 152



SCI 153




SCI 154



SCI 155



SCI 156




SCI 157


Tamanhos mm

150 x 200	200 x 300	300 x 400
-----------	-----------	-----------

* Fazemos todos os sinais e medidas

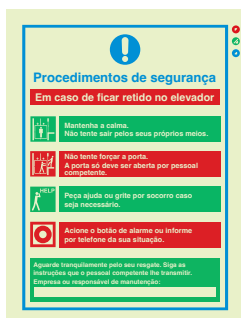

SCI 251

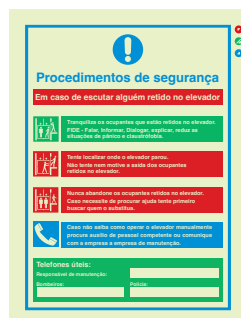

SCI 252

Tamanhos mm

100 x 150
150 x 200
200 x 300
300 x 400
400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas




SCI 449


PANORÂMICOS



SPN 001

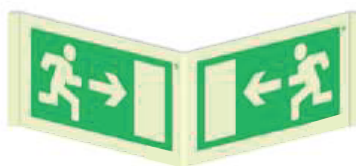

SPN 003

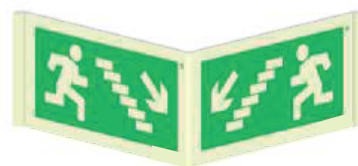

SPN 005


200 x 100

Tamanhos mm 300 x 150


* Fazemos todos os sinais e medidas



SPN 020

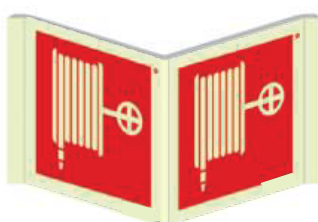

SPN 022

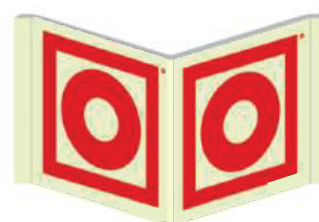

SPN 024

Tamanhos mm

150 x 150

300x300

200 x 200

* Fazemos todos os sinais e medidas



SPN 034



SPN 035



SPN 036




Tamanhos mm

150 x 300

300x600

200 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas

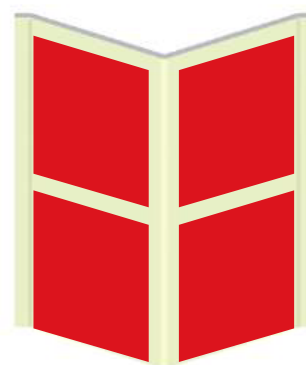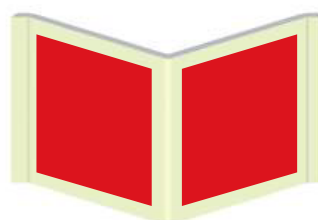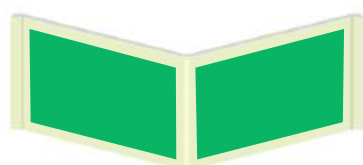

* Fazemos todos os sinais e medidas

ISO 7010

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



ISO 001



ISO 002



ISO 003



ISO 004



ISO 005



ISO 006



ISO 007



ISO 008



ISO 009



ISO 010

ISO 7010

Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300	600 x 600
200 x 200	400 x 400	

* Fazemos todos os sinais e medidas



ISO 030




ISO 031



ISO 032



ISO 033






ISO 034



ISO 035

PLANTA DE EMERGÊNCIA


PISO 2

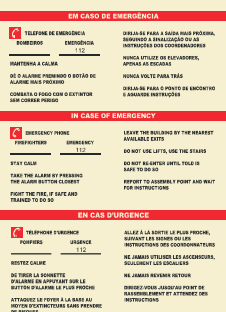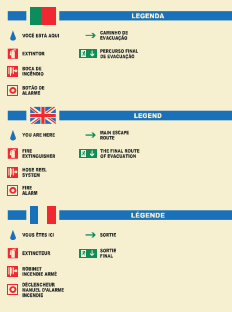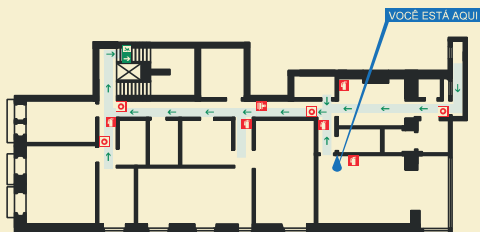

PLANTA DE EMERGÊNCIA



PISO 0

LEGENDA

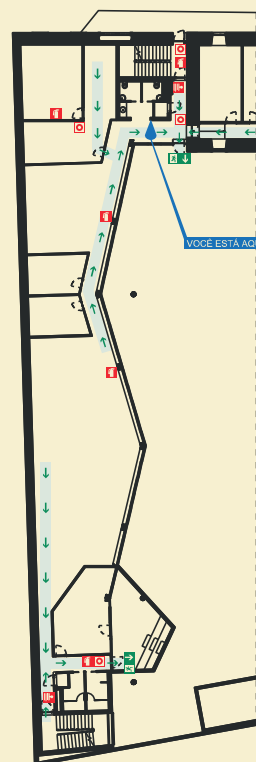

PLANTA DE EMERGÊNCIA

PISO 0

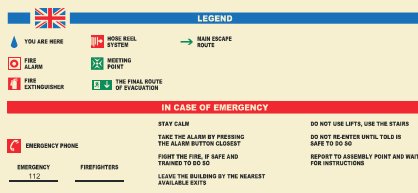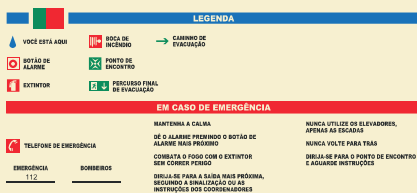

PERIGO

Tamanhos mm

base 70	base 150	base 300
base 100	base 200	base 400

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAP 001



SAP 002



SAP 003



SAP 004



SAP 005



SAP 006



SAP 007



SAP 008



SAP 009



SAP 037



SAP 038



SAP 039



SAP 040



SAP 041



SAP 042



SAP 043



SAP 044



SAP 045



SAP 046



SAP 047



SAP 048



SAP 049



SAP 050



SAP 070



SAP 071



SAP 072



SAP 073



SAP 074



SAP 075



SAP 076

PERIGO

Tamanhos mm

base 70	base 150	base 300
base 100	base 200	base 400

* Fazemos todos os sinais e medidas




SAP 077



SAP 078



SAP 079



SAP 080



SAP 081



SAP 082



SAP 083



SAP 084



SAP 109



SAP 110



SAP 111



SAP 112



SAP 113



SAP 114



SAP 115



SAP 145



SAP 146



SAP 147



SAP 148



SAP 149



SAP 150



SAP 151



SAP 152



SAP 153



SAP 154



SAP 155



SAP 156



SAP 157



SAP 158

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



**Perigo
de morte**
PT nº _____

SAP 010



UPS

SAP 011



**Perigo
de morte**

SAP 012



**Perigo
de
eletrocussão**

SAP 013



**Alta tensão
perigo de morte**

SAP 014



230 V

SAP 015



400 V

SAP 016



Perigo
cabos de alta
tensão por
baixo da terra

SAP 017



Perigo
cabos de alta
tensão por cima

SAP 018



**Ligação
à terra**

SAP 019



**Perigo
alta
tensão**

SAP 020



Atenção
radiações
não ionizantes

SAP 021



Perigo
raios laser

SAP 022



Perigo
Raio X

SAP 023



Perigo
substâncias
radioativas

SAP 024



Perigo
radiações
ionizantes

SAP 025



Perigo
radiações
Não entrar com
a luz vermelha acesa

SAP 026



Produtos
químicos
perigosos

SAP 027



Perigo
amoníaco

SAP 028



Perigo
veneno

SAP 029

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAP 030



SAP 031



SAP 032



SAP 033



SAP 034



SAP 035



SAP 036



SAP 051



SAP 052



SAP 053



SAP 054



SAP 055



SAP 056



SAP 057



SAP 058



SAP 059



SAP 060



SAP 061



SAP 062



SAP 063

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



Perigo
de
afogamento

SAP 064



Perigo
águas
profundas

SAP 065



Cuidado
Crianças a
brincar no local

SAP 066



Perigo
superfície
frágil

SAP 067



Cuidado
com a abertura
da porta

SAP 068



Cuidado
ao abrir a porta

SAP 069



Perigo
máquinas em
movimento

SAP 085



Perigo
empilhadores
em circulação

SAP 086



Atenção
carro transportador
em movimento

SAP 087



Perigo
homens a
trabalhar

SAP 088



Perigo
máquina em
movimento

SAP 089



Cuidado
peças
giratórias

SAP 090



Cuidado
de
entalamento

SAP 091



**Máquina de
arranque
automático**

SAP 092



Perigo
de
entalamento

SAP 093



Perigo
de amputação
Não introduzir
as mãos

SAP 094



Perigo
arranque
automático

SAP 095



Perigo
de
esmagamento

SAP 096



**Perigo de
entalamento**
Não usar roupas
largas e manter
distância de
segurança

SAP 097



Perigo
Não retirar
as proteções
com a máquina
em movimento

SAP 098

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas

 Perigo alta pressão SAP 099	 Perigo veículos sobre carris SAP 100	 Perigo circulação de camiões SAP 101	 Ruído perigoso SAP 102	 Perigo esmagamento da mão entre a prensa e o material SAP 103
 Perigo arame farpado SAP 104	 Perigo esmagamento da mão entre as partes da prensa SAP 105	 Perigo de corte SAP 106	 Perigo movimento rápido de uma peça ao operar uma prensa SAP 107	 Perigo equipamento sob pressão SAP 108
 Perigo substâncias corrosivas SAP 116	 Perigo ácido SAP 117	 Perigo líquidos corrosivos SAP 118	 Perigo ácido nítrico SAP 119	 Perigo cáustico SAP 120
 Perigo ácido sulfúrico SAP 121	 Perigo ácido clorídrico SAP 122	 Peróxidos orgânicos SAP 123	 Agente oxidante SAP 124	 Perigo substâncias explosivas SAP 125

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



Perigo
gases
explosivos

SAP 126



Perigo
Gases explosivos
bateria em carga

SAP 127



Perigo
gás
propano

SAP 128



**Risco de
explosão**

SAP 129



Perigo
alta
temperatura

SAP 130



Perigo
líquido
inflamável

SAP 131



Perigo
substâncias
inflamáveis

SAP 132



G.P.L.
altamente
inflamável

SAP 133



Perigo
gás
inflamável

SAP 134



Perigo
sólido
inflamável

SAP 135



Perigo
combustão
espontânea

SAP 136



Perigoso
em contacto
com a água

SAP 137



Perigo
risco de
incêndio

SAP 138



Perigo
filtro com
poeiras

SAP 139



Perigo
de asfixia

SAP 140



**Espaço
confinado**

SAP 141



Perigo
zona de
soldadura

SAP 142



Perigo
sério para
a saúde

SAP 143



Perigo
para
a saúde

SAP 144



**Atmosfera
explosiva**

SAP 159

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



Perigo
ar
comprimido

SAP 160



Perigo
gás
comprimido

SAP 161



Perigo
temperatura
baixa

SAP 162



Perigo
temperatura
alta

SAP 163



Perigo
irradiação
de calor

SAP 164



Perigo
superfícies
quentes

SAP 165



Perigo
líquido a alta
temperatura

SAP 166



Perigo
campo
magnético
forte

SAP 167



Perigo
corrente
estática

SAP 168



Perigo
biológico

SAP 169



Atenção
baterias
em carga

SAP 170



Perigoso
para o
ambiente

SAP 171



Cuidado
com o cão

SAP 172



Perigo
vapores de alta
temperatura

SAP 173



Perigo
presença
de amianto

SAP 174



Perigo
radiação
ótica

SAP 175



Perigo
touro

SAP 176



Contador
do gás

SAP 177



Contador
de
eletricidade

SAP 178



Quadro
elétrico

SAP 179

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAP 180



SAP 181



SAP 182



SAP 183



SAP 184



SAP 185



SAP 186



SAP 187



SAP 188



SAP 189



SAP 203



SAP 204



SAP 205



SAP 206



SAP 207



SAP 208



SAP 209



SAP 210



SAP 211



SAP 190

PERIGO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



Cuidado
com a
cabeça

SAP 191



Perigos
vários

SAP 192



Perigo
recipientes
sob pressão

SAP 193



Perigo
queda de
pedras

SAP 194



Perigo
operários a
trabalhar
por cima

SAP 195



Perigo
de
esmagamento

SAP 196



Perigo
arame
farpado

SAP 197



Perigo
solventes

SAP 198



Perigo
escavações
profundas

SAP 199



Trabalhos
em altura

SAP 200



Mantenha-se
afastado

SAP 201




Em
manutenção

SAP 202

Tamanhos mm

100 x 200	200 x 400	300 x 600
150 x 300	300 x 150	

* Fazemos todos os sinais e medidas

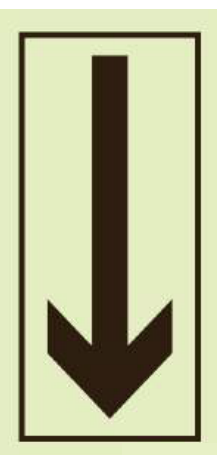

SAP 238




SAP 239

PERIGO

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300


* Fazemos todos os sinais e medidas



SAP 240



SAP 241




SAP 242




SAP 243



SAP 244



SAP 245




SAP 246




SAP 247



SAP 248



SAP 249



SAP 250



SAP 251



SAP 252



SAP 253

Tamanhos mm

200 x 70	400 x 150
300 x 100	600 x 200

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAP 212



SAP 214



SAP 221



SAP 218



SAP 219



SAP 220



SAP 237



SAP 232



SAP 235

VIDEOVIGILÂNCIA

150 x 200

Tamanhos mm 200 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SVV 001



SVV 002



SVV 003



SVV 004



SVV 005

Tamanhos mm

200 x 150


300 x 200

Tamanhos mm

300 x 100

400 x 150

* Fazemos todos os sinais e medidas

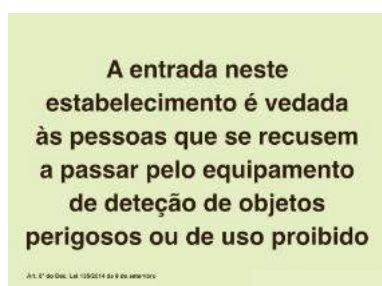

SVV 006



SVV 007



OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300	600 x 600
200 x 200	400 x 400	

* Fazemos todos os sinais e medidas




SO 0001




SO 0002



SO 0003



SO 0004




SO 0005



SO 0006



SO 0007



SO 0008



SO 0009



SO 0010



SO 0011




SO 0012



SO 0013




SO 0014



SO 0015



SO 0016



SO 0017



SO 0018



SO 0043



SO 0044



SO 0045



SO 0046




SO 0047



SO 0048



SO 0049



SO 0050



SO 0051



SO 0052



SO 0053



SO 0054

! OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300	600 x 600
200 x 200	400 x 400	


* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0055



SO 0056



SO 0057



SO 0058



SO 0059




SO 0081




SO 0082



SO 0083



SO 0084




SO 0085



SO 0086



SO 0087



SO 0088



SO 0089



SO 0090



SO 0091



SO 0092



SO 0093



SO 0110



SO 0111



SO 0112



SO 0113



SO 0114



SO 0115



SO 0116



SO 0117




SO 0118



SO 0119



SO 0119



SO 0119



OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300	600 x 600
200 x 200	400 x 400	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0122



SO 0123



SO 0124



SO 0125



SO 0150

Tamanhos mm

Diâmetro 80



SO 0147



SO 0148



SO 0149

! OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0019



SO 0020



SO 0021



SO 0022



SO 0023



SO 0024



SO 0025



SO 0026



SO 0027



SO 0028



SO 0029



SO 0030



SO 0031



SO 0032



SO 0033



SO 0034



SO 0035



SO 0036



SO 0037



SO 0038

OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0039



SO 0040



SO 0041



SO 0042



SO 0060



SO 0061



SO 0062



SO 0063



SO 0064



SO 0065



SO 0066



SO 0067



SO 0068



SO 0069



SO 0070



SO 0071



SO 0072



SO 0073



SO 0074



SO 0075

! OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 200

300 x 400

200 x 300

400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0076



SO 0077



SO 0078




SO 0079



SO 0080



SO 0094

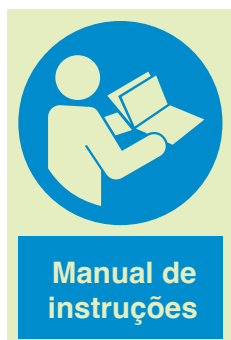


SO 0095



SO 0096



SO 0097

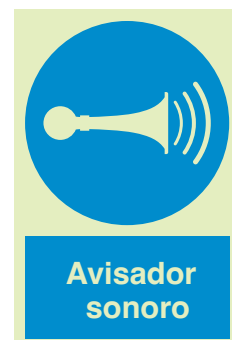

SO 0098



SO 0099



SO 0100



SO 0101



SO 0102



SO 0103



SO 0104



SO 0105



SO 0106



SO 0107



SO 0108

OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0109



SO 0126



SO 0127



SO 0128




SO 0129



SO 0130



SO 0131

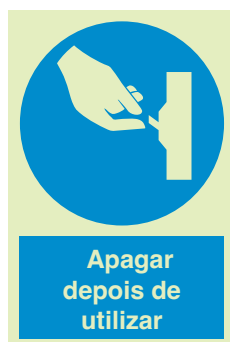

SO 0132



SO 0133



SO 0134



SO 0135



SO 0136



SO 0137



SO 0138



SO 0139



SO 0140



SO 0141



SO 0142



SO 0143



SO 0144

OBRIGAÇÃO

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SO 0145



SO 0146



SO 0151




SO 0152




SO 0153




SO 0154

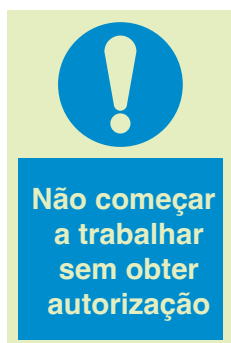


SO 0155

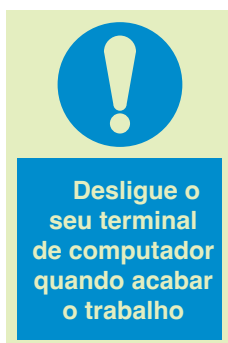


SO 0156

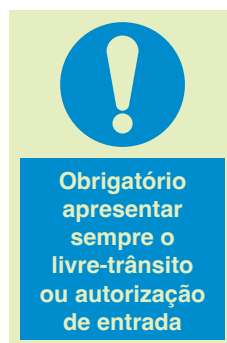


SO 0157

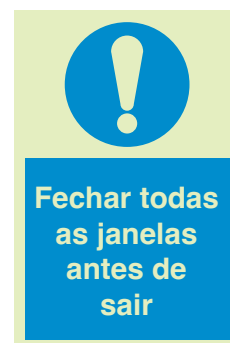

SO 0158

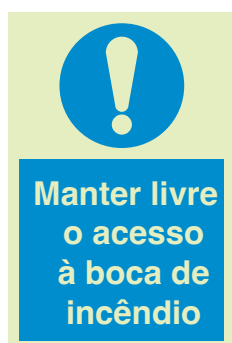


SO 0159

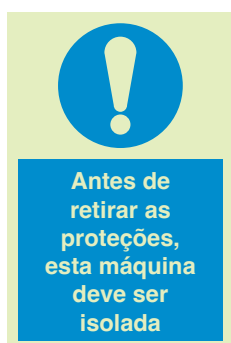


SO 0160




SO 0161

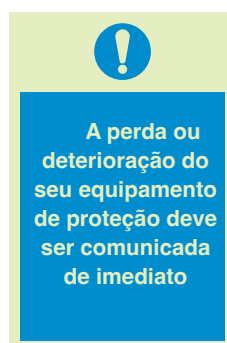

SO 0162

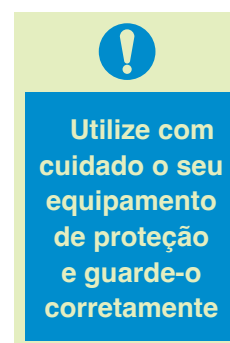

SO 0163

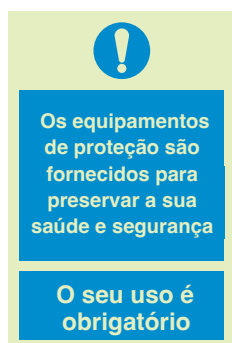

SO 0164



SO 0165

PROIBIÇÃO

Tamanhos mm


150 x 200

300 x 400


200 x 300

400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas




SP 0001



SP 0002



SP 0007




SP 0008



SP 0009




SP 0035



SP 0036




SP 0037



SP 0040




SP 0041




SP 0042




SP 0043



SP 0064




SP 0066



SP 0067



SP 0068



SP 0069




SP 0070



SP 0071




SP 0076




SP 0100



SP 0101




SP 0102




SP 0104



SP 0105




SP 0106




SP 0107



SP 0109



SP 0111




SP 0113

PROIBIÇÃO


Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas




SP 0114



SP 0115




SP 0116




SP 0140




SP 0144



SP 0146



SP 0148



SP 0149



SP 0150




SP 0151



SP 0152



SP 0153




SP 0154




SP 0180



SP 0181




SP 0184




SP 0185



SP 0186




SP 0187




SP 0188




SP 0189



SP 0190



SP 0191




SP 0192



SP 0193



SP 0194



SP 0195

SINAIS COMPOSTOS

Tamanhos mm	
400 x 300	800 x 600
600 x 400	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SC 0032



SC 0033



SC 0034



SC 0044



SC 0045



SC 0052



SC 0054



SC 0056

Tamanhos mm	
600 x 300	900 x 400

Fazemos todos os sinais e medidas



SC 0072



SC 0073



SC 0077



SC 0078



SINAIS COMPOSTOS

800 x 300

Tamanhos mm 1200 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas



SC 0121



SC 0122



SC 0123



SC 0124



SC 0126



SC 0128



SC 0129



SC 0130



SC 0132



INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAL 001



SAL 002



SIF 003



SIF 004



SIF 005



SIF 006




SIF 007



SIF 008



SIF 009



SIF 010



SIF 011



SIF 012



SIF 013



SIF 014




SIF 015



SIF 016



SIF 017



SIF 018



SIF 019



SIF 020



SIF 021



SIF 022



SIF 023



SIF 024



SIF 025



SIF 026



SIF 027



SIF 028



SIF 029



SIF 030

INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SIF 031



SIF 032



SIF 033



SIF 034



SIF 035



SIF 036



SIF 037




SIF 038



SIF 039



SIF 040



SIF 041



SIF 042



SIF 043



SIF 044



SIF 045



SIF 046



SIF 047



SIF 048



SIF 049




SIF 050



SIF 051



SIF 052



SIF 053



SIF 054



SIF 055



SIF 056



SIF 057



INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

300 x 150	600 x 300
400 x 200	

* Fazemos todos os sinais e medidas

Atendimento prioritário



SIF 058

Atendimento prioritário | Priority service



SIF 059

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas




SIF 060



SIF 061



SIF 062



SIF 063



SIF 064



SIF 065



SIF 066



SIF 067



SIF 068



SIF 069



SIF 070



SIF 071



SIF 072



SIF 073



SIF 074



SIF 075



SIF 076



SIF 077



SIF 078



SIF 079

INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SIF 080




SIF 081



SIF 082



SIF 083



SIF 084



SIF 085



SIF 086



SIF 087



SIF 088



SIF 089



SIF 090



SIF 091



SIF 092



SIF 093



SIF 094



SIF 095

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200
150 x 150	300 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SIF 096



SIF 097



SIF 098



SIF 099



SIF 100



SIF 101

INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

300 x 150	600 x 300
400 x 200	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SIF 102



SIF 103



SIF 104



SIF 105



SIF 106



SIF 107



SIF 108

Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SIF 109



SIF 110



SIF 111



SIF 112



SIF 113



SIF 114




SIF 115



SIF 116



SIF 117



SIF 118




SIF 119



SIF 120



SIF 121



SIF 122

INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SIF 123



SIF 124



SIF 125



SIF 126



SIF 127



SIF 128



SIF 129



SIF 130



SIF 131




SIF 132



SIF 133



SIF 134



SIF 135



SIF 136



SIF 137



SIF 138



SIF 139



SIF 140



SIF 141



SIF 142



SIF 143




SIF 144



SIF 145



SIF 146



SIF 147



SIF 148



SIF 149



SIF 150




SIF 151



SIF 152




SIF 153




SIF 154




SIF 155




SIF 156




SIF 157




SIF 158




SIF 159




SIF 160



SIF 161



SIF 162



SIF 163



SIF 164



SIF 165



SIF 166



SIF 167

INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas

Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5
SIF 168	SIF 169	SIF 170	SIF 171	SIF 172
Piso 6	Piso 7	Piso 8	Piso 9	Piso 10
SIF 173	SIF 174	SIF 175	SIF 176	SIF 177
Piso de saída	Cave	Sub/cave	Cave -1	Cave -2
SIF 178	SIF 179	SIF 180	SIF 181	SIF 182
Terraço	Piso técnico	Piso intermédio	Sótão	Cobertura
SIF 183	SIF 184	SIF 185	SIF 186	SIF 187
Galeria técnica	S/ loja	Chaveiro 	Direção de obra	Parque de resíduos
SIF 188	SIF 189	SIF 190	SIF 191	SIF 192
Abrir →	← Abrir	Aberto	Acabamentos	Acesso às caves
SIF 193	SIF 194	SIF 195	SIF 196	SIF 197
Acesso ao estacionamento	Acesso às garagens	Acesso às lojas	Acesso reservado	Administração
SIF 198	SIF 199	SIF 200	SIF 201	SIF 202
← Administração	Administração →	Água potável	Amostras	Análises
SIF 203	SIF 204	SIF 205	SIF 206	SIF 207
Apague a luz ao sair Obrigado	Aprovisionamentos	Ar comprimido	Ar condicionado	Árbitros
SIF 208	SIF 209	SIF 210	SIF 211	SIF 212

INFORMAÇÃO

Tamanhos mm

200 x 100	400 x 200
300 x 150	600 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas

Área de receção e verificação de materiais	Área de serviço	Área reservada	Área técnica	Armazém
SIF 213	SIF 214	SIF 215	SIF 216	SIF 217
Armazém de embalagens	Armazém de expedição	Armazém de exposição	Armazém de manutenção	Armazém de materiais de limpeza
SIF 218	SIF 219	SIF 220	SIF 221	SIF 222
Armazém de matérias-primas	Armazém de paletes	Armazém de produto acabado	Armazém de produtos fitofarmacêuticos	Armazém de produtos químicos
SIF 223	SIF 224	SIF 225	SIF 226	SIF 227
Armazém de receção	Armazém de resíduos	Armazém geral	Arquivo	Arquivo morto
SIF 228	SIF 229	SIF 230	SIF 231	SIF 232
Arrecadação	Arrumos	Assistência técnica	Atendimento	← Atendimento
SIF 233	SIF 234	SIF 235	SIF 236	SIF 237
Atendimento →	A.T.L.	Atmosfera perigosa	Auditório	Avariado
SIF 238	SIF 239	SIF 240	SIF 241	SIF 242
Balanças	Bar	Bar →	Bar →	Bate-chapas
SIF 243	SIF 244	SIF 245	SIF 246	SIF 247
Baterias	Bengaleiro	Berçário	Biblioteca	Bilheteira
SIF 248	SIF 249	SIF 250	SIF 251	SIF 252
Bloco operatório	Boutique	Cad / Cam	Cafetaria	← Cafetaria
SIF 253	SIF 254	SIF 255	SIF 256	SIF 257

TABAGISMO

Tamanhos mm

160 x 55	300 x 100	600 x 200
200 x 70	400 x 150	

* Fazemos todos os sinais e medidas



STB 002



STB 003



STB 004



STB 007



STB 008



STB 009



STB 010



STB 011



STB 012

400 x 100

Tamanhos mm 600 x 150

* Fazemos todos os sinais e medidas



STB 006

Tamanhos mm

200 x 150 300 x 200

* Fazemos todos os sinais e medidas



STB 001

Tamanhos mm

150 x 150 300 x 300
200 x 200 400 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas



STB 005

TABAGISMO

Tamanhos mm

150 x 150	300 x 300
200 x 200	400 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas




STB 016



STB 017



STB 018



STB 019

Tamanhos mm

150 x 200	300 x 400
200 x 300	400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



STB 020



STB 021



STB 022



STB 023



STB 024

OBRAS ES- TALEIROS

Tamanhos mm

400 x 600

600 x 1000

* Fazemos todos os sinais e medidas



SEST 006



SEST 007



SEST 008



SEST 009



SEST 010



SEST 011



SEST 012



SEST 013



SEST 014



SEST 015



SEST 016



SEST 017



SEST 018



SEST 019



SEST 020



SEST 021



SEST 022



SEST 023



SEST 024



SEST 025

OBRAS ES- TALEIROS

Tamanhos mm

400 x 600

600 x 1000

* Fazemos todos os sinais e medidas



SEST 026



SEST 027



SEST 028



SEST 029



SEST 030



SEST 032



SEST 031

Tamanhos mm

600 x 400

1000 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SEST 041



SEST 042



SEST 043



SEST 044



SEST 045



SEST 046



SEST 047



SEST 048

OBRAS ES- TALEIROS

Tamanhos mm

600 x 400

1000 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SEST 033



SEST 034




SEST 035



SEST 036




SEST 037

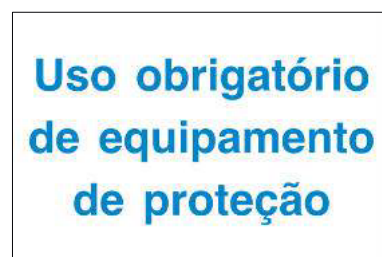

SEST 038



SEST 039

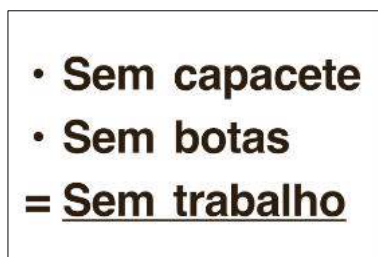

SEST 040

Tamanhos mm

900 x 400

1200 x 600



SEST 049



SEST 050



SEST 051



SEST 052

OBRAS ES- TALEIROS

Tamanhos mm

400 x 600

600 x 1000

* Fazemos todos os sinais e medidas



SEST 049



SEST 053

Tamanhos mm

400 x 600

800 x 1200

* Fazemos todos os sinais e medidas

600 x 400

Tamanhos mm

1200 x 800

* Fazemos todos os sinais e medidas

AVISO

Nos termos do n.º 7 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que a _____ (a), vai realizar _____ (b) no prédio sito em _____ descrito na Conservatória do Registo Predial de _____ (c) sob o n.º _____ (d), e inscrito na matriz sob o artigo _____ (e), da freguesia de _____ (f).

Características da operação urbanística: (g)

Operação de loteamento:

Área do prédio a lotear _____

Área total de implantação _____

Área total de construção _____

Volume total de construção _____

N.º de lotes _____ com a área de _____ m² a _____ m² (h)

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira _____

N.º máximo de pisos abaixo da cota de soleira _____

N.º de fogos total _____

N.º de lotes para habitação _____

N.º de lotes para serviços _____

N.º de lotes para comércio _____

N.º de lotes para indústria _____

N.º de lotes para _____ (i)

Área(s) de cedência para o domínio municipal _____

Finalidade da(s) cedência(s) _____ (j)

Parcelas a integrar no domínio municipal _____ (k)

Prazo para a conclusão das obras de urbanização _____ (l)

Prazo para a conclusão das obras de edificação _____ (l)

Obras de urbanização destinadas a _____ (m)

Operação de edificação:

Área total de construção _____ (n)

Volumetria da edificação _____ (n)

Altura da fachada _____ (n)

N.º de pisos acima da cota de soleira _____ (n)

N.º de pisos abaixo da cota de soleira _____ (n)

Uso a que se destina a edificação _____ (n)

Área abrangida pelo Plano _____ (o)

Área abrangida pelo loteamento _____ (p)

Condições de execução _____ (q)

Data do início da operação urbanística: _____ (r)

Data de conclusão da operação urbanística: _____ (s)

O dirigente máximo ou o presidente do órgão executivo da entidade da Administração Pública promotora da operação _____

SEST 004

AVISO

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que deu entrada na Câmara Municipal de _____ (a), em _____ (b) um

PEDIDO DE LICENCIAMENTO para _____ (c)

Processo camarário n.º _____

A OPERAÇÃO URBANÍSTICA _____ (d)

Data de emissão da licença _____ (e)

Prazo para conclusão das obras _____ (f)

SEST 001

AVISO

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que deu entrada na Câmara Municipal de _____ (a), em _____ (b) uma

COMUNICAÇÃO PRÉVIA para _____ (c)

Processo camarário n.º _____

A OPERAÇÃO URBANÍSTICA ENCONTRA-SE TITULADA

Data do título _____ (d)

Prazo para conclusão das obras _____ (e)

SEST 003

AVISO

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que deu entrada na Câmara Municipal de _____ (a), em _____ (b) uma

COMUNICAÇÃO PRÉVIA para _____ (c)

Processo camarário n.º _____

A OPERAÇÃO URBANÍSTICA NÃO SE ENCONTRA TITULADA

SEST 002

TUBAGENS

Tamanhos mm

150 x 60

70 x 30

* Fazemos todos os sinais e medidas



STB 008



STB 009



STB 010



STB 011



STB 012



STB 013



STB 014



STB 015



STB 016



STB 017



STB 018



STB 019



STB 020



STB 021



STB 022



STB 023



STB 024



STB 025



STB 026



STB 027



STB 028



STB 029



STB 030



STB 031



STB 032




STB 033




STB 034



STB 035




STB 036



STB 037




STB 038




STB 039



STB 040



STB 041



STB 042



STB 043



STB 044



STB 045



STB 046



STB 047



STB 048



STB 049



STB 050



STB 051



STB 052

TUBAGENS

150 x 60

Tamanhos mm 70 x 30

* Fazemos todos os sinais e medidas

Metano

STB 053



STB 054

Ácido

STB 055

Alcali

STB 056

Cáustico

STB 057

Peróxido

STB 058

Biodiesel

STB 059

Nafta

STB 060



STB 061

Óleo

STB 062

Óleo diesel

STB 063

Óleo fuel

STB 064



STB 065

Ar

STB 066

Ar comprimido

STB 067

Tomada de ar

STB 068

Vácuo

STB 069

Condensado

STB 070

Esgoto

STB 071

Fluxo


STB 072

Recirculação

STB 073



STB 074



STB 075

400 x 30

Tamanhos mm

* Fazemos todos os sinais e medidas

HFC-227 ea HFC-227 ea HFC-227 ea

STB 001

IG 55 IG 55 IG 55

STB 002

HFC-23 HFC-23 HFC-23

STB 003

CO₂ CO₂ CO₂

STB 004

IG-541 IG-541 IG-541

STB 005

NOVEC 1230 NOVEC 1230 NOVEC 1230

STB 006

FK-5-1-12 FK-5-1-12 FK-5-1-12

STB 007

DIVERSÃO AQUÁTICA E PISCINAS

Tamanhos mm	
300 x 100	600 x 200
400 x 150	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SRA 001



SRA 002



SRA 003



SRA 004



SRA 005




SRA 006




SRA 007




SRA 008

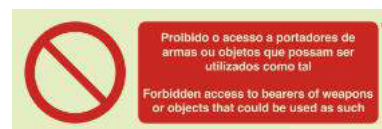

SRA 009

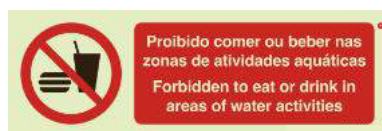


SRA 010

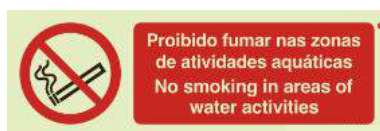

SRA 011



SRA 012

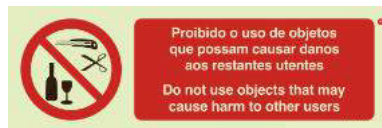

SRA 013



SRA 014



SRA 015



SRA 016



SRA 017

Tamanhos mm	
200 x 200	400 x 400
300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SRA 025



SRA 026



SRA 027



SRA 028



SRA 029

DIVERSÃO AQUÁTICA E PISCINAS

Tamanhos mm

200 x 200

400 x 400

300 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SRA 030



SRA 031



SRA 032



SRA 033



SRA 034



SRA 035



SRA 036



SRA 037

Tamanhos mm

200 x 200

300 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SRA 038



SRA 039




SRA 040




SRA 041



SRA 042



SRA 019



SRA 020



SRA 021



SRA 022



SRA 023



SRA 024



SRA 043

DIVERSÃO AQUÁTICA E PISCINAS

Tamanhos mm

600 x 1200

* Fazemos todos os sinais e medidas

PRAIA VIGIADA

**Esta praia tem nadador salvador:
a assistência aos banhistas é permanente das
9h30 às 19h30**

Código de Sinais de Segurança

-  Verde: condições do mar propícias para tomar banho e nadar;
-  Amarela: perigoso nadar;
-  Vermelha: perigoso tomar banho;
-  Xadrez: Serviço de salvamento temporariamente desativado

Regras de Segurança

-  Frequente praias vigiadas.
-  Respeite os sinais das bandeiras e as instruções dos Nadadores Salvadores.
-  Evite tomar banho antes de decorridas as 3 horas após as refeições.
-  Nunca nade contra a corrente.
-  Ao nadar não se afaste demasiado, nade paralelamente à costa.

Recomendações

-  Vigie atenta e permanentemente e de distância próxima as suas crianças.
-  Procure nadar acompanhado.
-  Em caso de aflição não hesite em pedir imediatamente socorro.
-  Após longos períodos de exposição ao sol não entre de repente na água.
-  Nunca efetue saltos para a água a não ser em local vigiado e especialmente destinado a esse efeito.

SRA 044

Tamanhos mm

600 x 800

* Fazemos todos os sinais e medidas

Regras de Segurança

-  Frequente praias vigiadas.
-  Respeite os sinais das bandeiras e as instruções dos Nadadores Salvadores.
-  Evite tomar banho antes de decorridas as 3 horas após as refeições.
-  Nunca nade contra a corrente.
-  Ao nadar não se afaste demasiado, nade paralelamente à costa.

Recomendações

-  Vigie atenta e permanentemente e de distância próxima as suas crianças.
-  Procure nadar acompanhado.
-  Em caso de aflição não hesite em pedir imediatamente socorro.
-  Após longos períodos de exposição ao sol não entre de repente na água.
-  Nunca efetue saltos para a água a não ser em local vigiado e especialmente destinado a esse efeito.

SRA 045

PAINÉIS

Tamanhos mm

300 x 200

• Fazemos todos os sinais e medidas

**Válvula de
segurança
Acetileno**

SPN 001

**Válvula de
segurança
Azoto**

SPN 002

**Válvula de
segurança
Ar comprimido**

SPN 003

**Válvula de
segurança
Gás**

SPN 004

**Válvula de
segurança
Hélio**

SPN 005

**Válvula de
segurança
Hidrogénio**

SPN 006

**Válvula de
segurança
Oxigénio**

SPN 007

**Válvula de
segurança
Propano**

SPN 008

Tamanhos mm

1200 x 750

* Fazemos todos os sinais e medidas

Segurança		
Acidentes		
Mês _____	Acumulado _____	
Com baixa _____	Com baixa _____	
Sem baixa _____	Sem baixa _____	
Ano _____	Com baixa _____	Sem baixa _____
Já não temos acidentes há _____ dias		

SPN 009

Tamanhos mm

1000 x 400

•Fazemos todos os sinais e medidas

**Lavagem
automática** →

SRA 010

← **Lavagem
automática**

SRA 011

Tamanhos mm

400 x 100

* Fazemos todos os sinais e medidas

Pré-pagamento

SRA 012

**MULTIBANCO
Fora de serviço**

SRA 013

Encerrado

SRA 014



Global Safe
Equipamentos e Engenharia de Segurança

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Tamanhos mm

200 x 200	400x400
300 x 300	600x600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SET 001



SET 025



SET 026




SET 027



SET 028



SET 029



SET 030



SET 031




SET 032



SET 033




SET 034




SET 035



SET 036



SET 037



SET 038

Tamanhos mm

600 x 200	900 x 300
-----------	-----------

* Fazemos todos os sinais e medidas




SET 064



SET 065



SET 066



SET 067




SET 068



SET 069



SET 070



SET 071



SET 084



SET 085



SET 086



SET 087



SET 088



SET 089




SET 121

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Tamanhos mm

Diâmetro 400	200 x 200	400 x 400
Diâmetro 600	300 x 300	600 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SET 002



SET 003



SET 004



SET 005




SET 006



SET 007



SET 008



SET 009



SET 010



SET 011



SET 012



SET 013



SET 014




SET 015




SET 016




SET 017




SET 018




SET 019




SET 020




SET 021



SET 022



SET 023



SET 024



PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Tamanhos mm

300 x 400

400 x 600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SET 039



SET 040



SET 041



SET 042



SET 043



SET 044



SET 045



SET 046



SET 047



SET 048



SET 049



SET 050



SET 051



SET 052



SET 053



SET 059



SET 060



SET 061



SET 062



SET 063

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Tamanhos mm

200 x 200

400x400

300 x 300

600x600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SET 104



SET 105



SET 106



SET 107



SET 108



SET 109



SET 110



SET 111



SET 112



SET 113



SET 114



SET 115



SET 116



SET 117



SET 118



SET 119



SET 120



SET 122



SET 123



SET 124



SET 125



SET 126



SET 127



SET 128



SET 129



SET 130



SET 131



SET 132



SET 133



SET 134



PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Tamanhos mm

200 x 200	400x400
300 x 300	600x600

* Fazemos todos os sinais e medidas



SET 135



SET 136



SET 137



SET 138



SET 139



140SET



SET 141



SET 142



SET 143



SET 144



145SET



SET 146



SET 147



SET 148



SET 149



SET 150



SET 151



SET 152



SET 153



SET 154



SET 155



SET 156



SET 157



SET 158



SET 159



160SET



SET 161



PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Tamanhos mm

600 x 200

* Fazemos todos os sinais e medidas

Administração

SET 155

Clientes

SET 156

Colaboradores

SET 157

Direção

SET 158

Gerência

SET 155

Privado

SET 156

Reservado

SET 157

Visitas

SET 158


Tamanhos mm

1000 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas



SET 155



SET 156



SET 157



SET 158

NÃO ESTACIONAR
Saída de camiões

SET 155



SET 156




SET 157

Tamanhos mm

400 x 300

600 x 400


* Fazemos todos os sinais e medidas




SET 155



SET 156

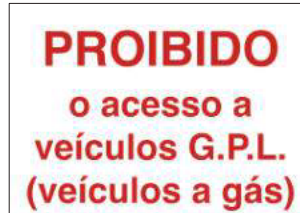

SET 157

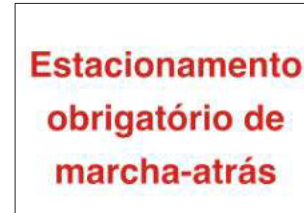

SET 158



SET 160



Global Safe
Equipamentos e Engenharia de Segurança



VEÍCULOS DE TRANSPORTE

Tamanhos mm

70 x 70

* Fazemos todos os sinais e medidas



SVT 001



SVT 003



SVT 006

Tamanhos mm

70 x 120



SVT 002



SVT 004

Tamanhos mm

145 x 68



SVT 021

Tamanhos mm

270 x 70



SVT 005

Tamanhos mm

400 x 300



SVT 015

Tamanhos mm

400 x 300



SVT 016

Tamanhos mm

300 x 120



SVT 014



Global Safe
Equipamentos e Engenharia de Segurança

VEÍCULOS DE TRANSPORTE

Tamanhos mm

170 x 250

* Fazemos todos os sinais e medidas



SVT 009



SVT 010



SVT 012



SVT 011

Tamanhos mm

1000 x 300



SVT 008

Tamanhos mm


400 x 300



SVT 013

Tamanhos mm

125 x 54

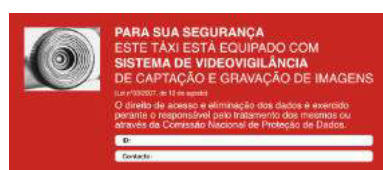

SVT 007

Tamanhos mm

400 x 400



SVT 017

Tamanhos mm

170 x 170



SVT 018

Tamanhos mm

113 x 113



SVT 019

Tamanhos mm

175 x 145



Alvará nº ____ / ____

SVT 020

BOMBAS DE ABASTECIMENTO

Tamanhos mm

100 x 300

• Fazemos todos os sinais e medidas



SBA 004



SBA 005



SBA 006



SBA 007

Tamanhos mm

800 x 300

1200 x 400



SBA 003

Tamanhos mm

400 x 300

600 x 400



SBA 001



SBA 002

Tamanhos mm

150 x 200

300x400

200 x 300



SBA 008



SBA 009



SBA 010

BOMBAS DE ABASTECIMENTO

Tamanhos mm

150 x 60

* Fazemos todos os
sinais e medidas

**Sem
chumbo 98**

SBA 011

**Sem
chumbo 95**

SBA 012

G.P.L.

SBA 013

**Gasolina
com mistura**

SBA 014

**Super
aditivada**

SBA 015

Gasóleo

SBA 016

AEROGERADORES

Tamanhos mm

Diâmetro 80

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAG 026



SAG 027



SAG 028



SAG 029



SAG 030



SAG 031



SAG 003



SAG 004



SAG 005



SAG 006




SAG 018


Tamanhos mm

100 x 100	200 x 200	400 x 400
150 x 150	300 x 300	600 x 600


* Fazemos todos os sinais e medidas



SAG 033



SAG 034



SAG 025



SAG 024



SAG 023

Tamanhos mm

200 x 200



SAG 022

Tamanhos mm

base 150 base 200

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAG 015



SAG 016

AEROGERADORES

Tamanhos mm

300 x 100

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAG 007



SAG 008



SAG 009



SAG 010




SAG 011



SAG 012



SAG 013




SAG 014




SAG 019



SAG 020



SAG 021



SAG 032

Tamanhos mm


200 x 300

300 x 400

* Fazemos todos os sinais e medidas



SAG 017



SAG 035

Tamanhos mm

600 x 600

Tamanhos mm

1200 x 600



SAG 001



SAG 002

MATÉRIAS PERIGOSAS EMBALAGENS

Tamanhos mm

100 x 100	250 x 250	400 x 400
200 x 200	300 x 300	

* Fazemos todos os sinais e medidas



SME 001



SME 002



SME 003



SME 004



SME 005



SME 006



SME 007



SME 008



SME 009



SME 010



SME 011



SME 012



SME 013



SME 014



SME 015



SME 016



SME 017



SME 018



SME 019



SME 020



SME 021



SME 022



SME 023



SME 024



SME 025



SME 026



SME 028



SME 029



SME 030



SME 031

MATÉRIAS PERIGOSAS EMBALAGENS

Tamanhos mm

100 x 150

150 x 200

* Fazemos todos os sinais e medidas




SME 037



SME 038



SME 039

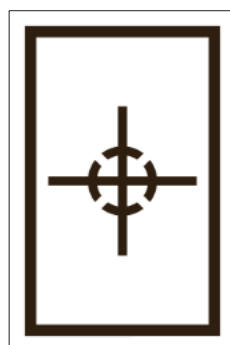

SME 040




SME 041




SME 042



SME 043

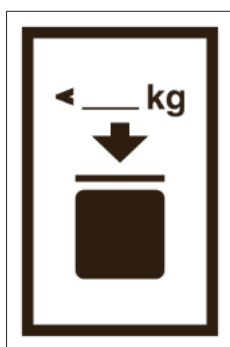


SME 044

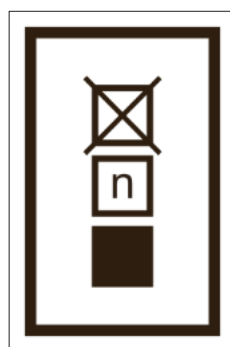

SME 045




SME 046

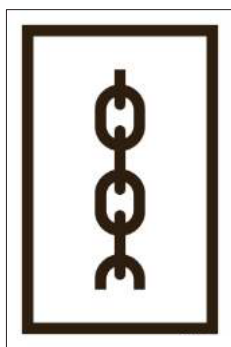

SME 047



SME 048

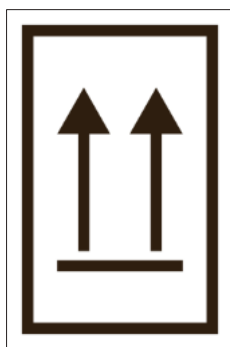

SME 049



SME 050



SME 051



SME 035



SME 036

MATÉRIAS PERIGOSAS EMBALAGENS

Tamanhos mm

600 x 400

* Fazemos todos os
sinais e medidas



SME 053



SME 052

Tamanhos mm

base 300



SME 027

Tamanhos mm

100 x 100



SME 032



QUALIDADE E RECICLAGEM

Tamanhos mm

400 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas

**Departamento
de controlo
da Qualidade**

SQR 009

Controlo de qualidade

Aceite

SQR 010

Controlo de qualidade

**Aprovado na
inspeção**

SQR 011

Controlo de qualidade

**Sala de
inspeção**

SQR 012

Controlo de qualidade

**Produtos
para consumo
interno**

SQR 013

Controlo de qualidade

**Produtos
aprovados só para
além deste ponto**

SQR 014

Controlo de qualidade

**Inspeção
final**

SQR 015

Controlo de qualidade

**Zona de
armazenagem
selada**

SQR 016

Controlo de qualidade

**Área de
receção**

SQR 017

Controlo de qualidade

**Material de
embalagem**

SQR 018

Controlo de qualidade

Stock

SQR 019

Controlo de qualidade

**A aguardar
aprovação**

SQR 020

Controlo de qualidade

**Amostras
recolhidas**

SQR 021

Controlo de qualidade

Rejeitado

SQR 022

Controlo de qualidade

**Rejeitado na
inspeção para
recuperação**

SQR 023

Controlo de qualidade

**Área de
quarentena**

SQR 024

Controlo de qualidade

**Produto não
conforme**

SQR 025

Controlo de qualidade

**Reenviar
para stock**

SQR 026

Controlo de qualidade

**Rejeitado na
inspeção**

SQR 027

Controlo de qualidade

**Fora do prazo
de validade**

SQR 028

Controlo de qualidade

Armazéns:
Todas as mercadorias
estão sujeitas a serem
inspeccionadas

SQR 029

Controlo de qualidade

**Retido para
inspeção**

SQR 030

Controlo de qualidade

**A aguardar
inspeção**

SQR 031

Preparação de alimentos

**Área de
alimentos para
congelação**

SQR 033

Preparação de alimentos

**Área de
descongelação**

SQR 034

Preparação de alimentos

**Área de
arrefecimento**

SQR 035

Preparação de alimentos

Peixe

SQR 036

Preparação de alimentos

**Área de
alimentos
crus**

SQR 037

Preparação de alimentos

Vegetais

SQR 038

Preparação de alimentos

**Produtos
do dia**

SQR 039

Preparação de alimentos

**Área de
alimentos
cozinhados**

SQR 040

Preparação de alimentos

Carne

SQR 041

QUALIDADE E RECICLAGEM

Tamanhos mm

400 x 300

• Fazemos todos os sinais e medidas



SQR 074



SQR 075



SQR 076



SQR 077



SQR 078

Tamanhos mm

150 x 200

300x400

200 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SQR 042



SQR 043



SQR 044



SQR 045



SQR 046



SQR 047



SQR 048



SQR 049



SQR 050



SQR 051



SQR 052



SQR 053



SQR 054



SQR 055



SQR 056

QUALIDADE E RECICLAGEM

Tamanhos mm

150 x 200

300x400

200 x 300

* Fazemos todos os sinais e medidas



SQR 057



SQR 058



SQR 059



SQR 060



SQR 061



SQR 062



SQR 063



SQR 064



SQR 065



SQR 066



SQR 067



SQR 068



SQR 069



SQR 070



SQR 071

Tamanhos mm

150 x 300



SQR 072

Controlo de Qualidade

Retido para inspeção

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 001

Controlo de Qualidade

A aguardar inspeção

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 002

Controlo de Qualidade

Amostras recolhidas

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 003

Controlo de Qualidade

Rejeitado na inspeção

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 004

Controlo de Qualidade

Quarentena

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 005

Controlo de Qualidade

Rejeitado/para recuperação

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 006

Controlo de Qualidade

Aprovado na inspeção

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 007

Controlo de Qualidade

Aceite

Obs. _____

Data _____

Autorização _____

SQR 008



Tamanhos mm

Diâmetro 400
Diâmetro 600

Diâmetro 700



STR 001



STR 002



STR 003



STR 004



STR 005




STR 006



STR 007



STR 008



STR 009



STR 010



STR 011




STR 012



STR 013



STR 015



STR 016



STR 019



STR 018



STR 017



STR 021



STR 022



STR 035



STR 038



STR 076



STR 077

Tamanhos mm

Base 600
Base 700

FITAS

Tamanhos

5cm x 1m



SLL 001

4,8cm x 1m

Tamanhos mm



SLL 002

Tamanhos mm

Diâmetro 125



SLL 004

Tamanhos mm

5cm x 10 m



SLL 010



SLL 011



SLL 012



SLL 013



SLL 014



SLL 015



SLL 016



SLL 017



SLL 018

Tamanhos mm

1,9 x 10m



SLL 019

Tamanhos mm

5cm x 10m



SLL 020



SLL 021



Global Safe

Equipamentos e Engenharia de Segurança

SE NÃO CHAMA A ATENÇÃO... NÃO É SINALÉTICA!

